


Bauseitige Vorraussetzung PRIMO Kn Touchless




Diese bauseitigen Vorraussetzungen gelten für den Einbau des Trennwandsystems Primo Kn Touchless

Netzteil befindet sich außerhalb des Raums:

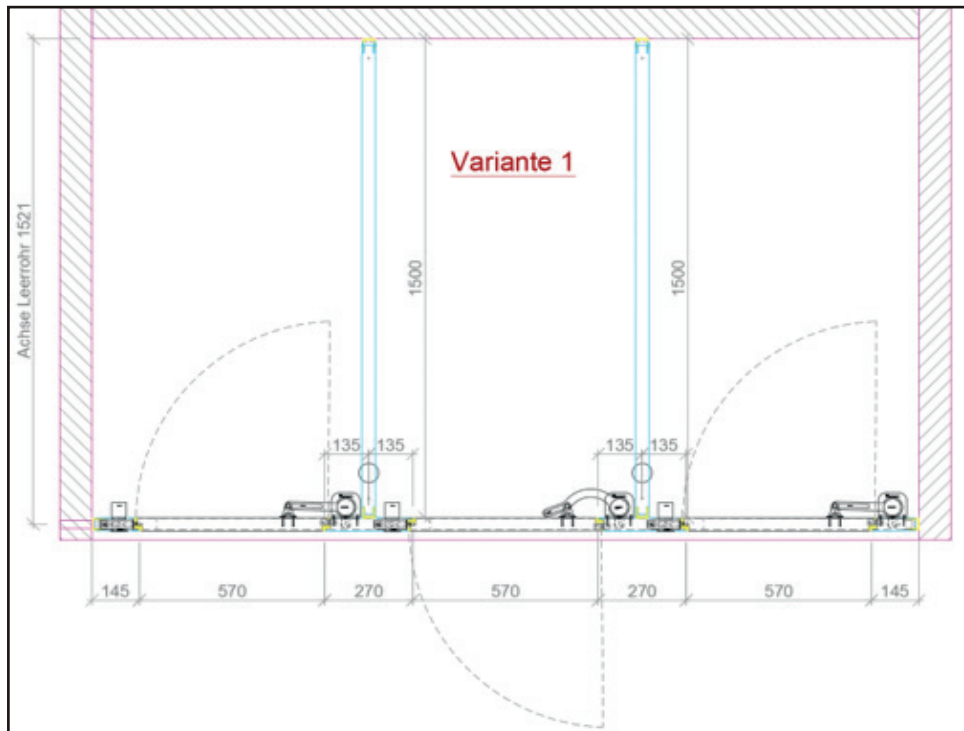

Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach außen/innen

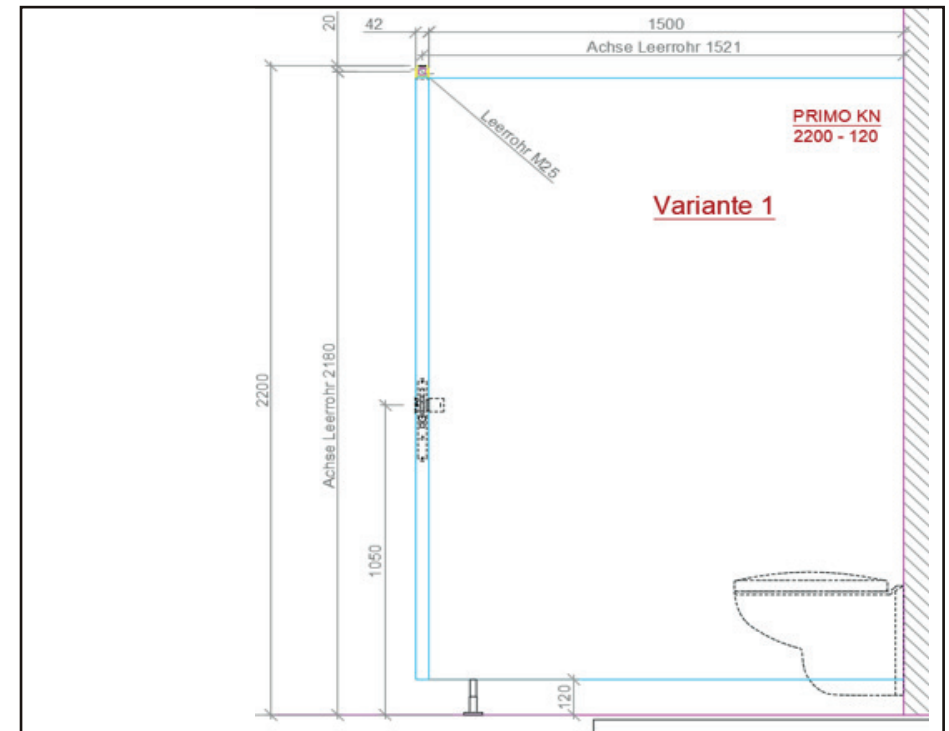


Toilettenanlage Innenraum, seitlich


Stromanschluss

- Stromzufuhr erfolgt bauseits durch Elektriker
- eine Zuleitung von 12 Volt wird seitlich zur Anlage verlegt (2 x 2,5 mm in Leerrohr M25)
- maximal 4 Stück Reihenkabinen je Netzteil möglich

Netzteil befindet sich innerhalb des Raums:

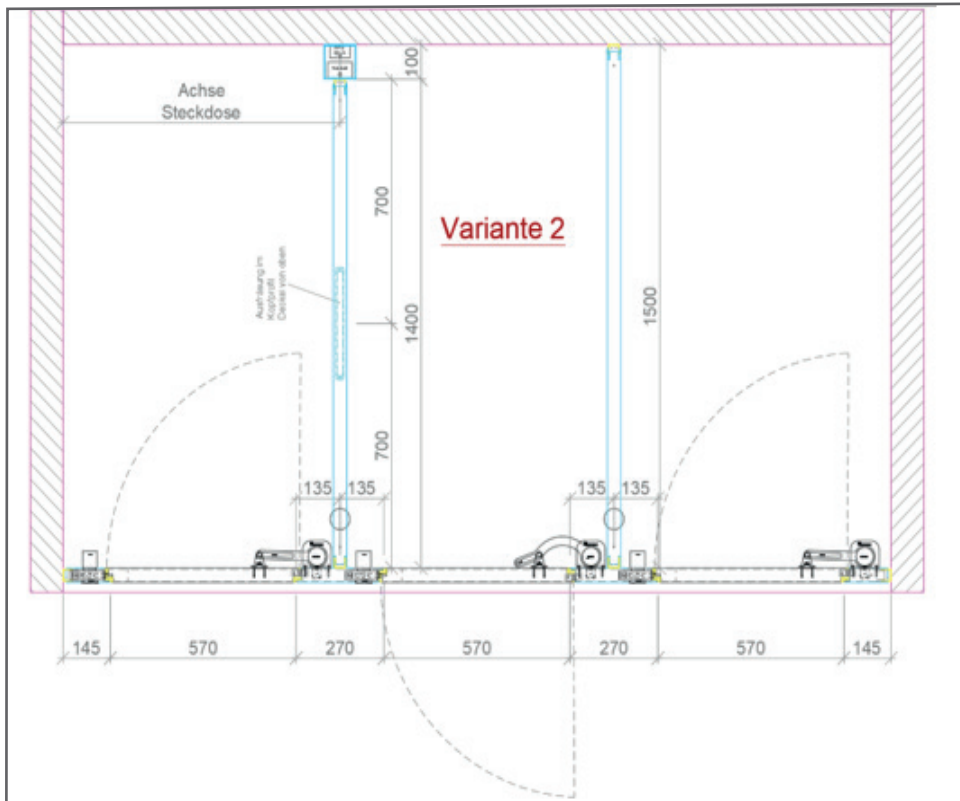

Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach außen/innen

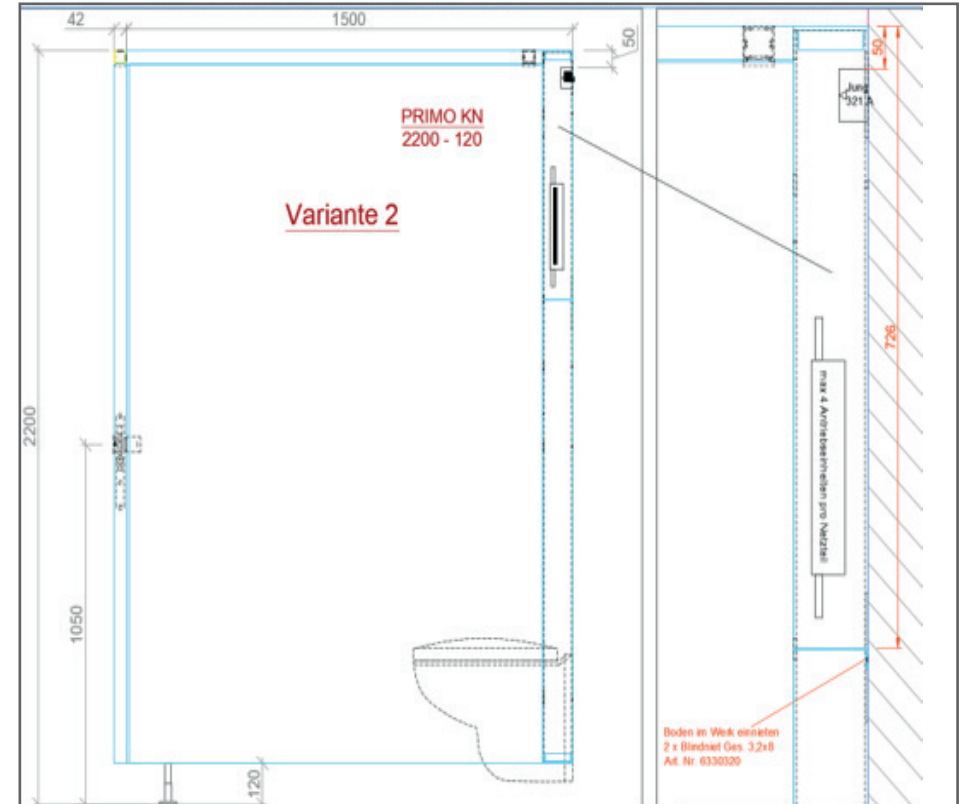

Toilettenanlage Innenraum, seitlich

Stromanschluss

- Stromzufuhr erfolgt einfach über eine Aufputzsteckdose von 230 Volt / 16 Amper
- Steckdose: Fabrikat Jung, Modell 321 A
- Alternativ vergleichbar mit einer Bauhöhe von maximal 40 mm
- Stückzahl der Steckdosen variiert je nach Kabinenanzahl